

Modifisering av sotluke P-21 eller Fe-24



Redusert avstand fra sotluke til brennbart materiale.



Blå katalog:
Nr.: 27
Mars 2002

Forskriftene krever normalt minimum 30 cm avstand fra sotlukedør til brennbart materiale. Dersom det er ønskelig å plassere sotluke P-21 eller FE-24 inntil en trevegg som fig. 1 viser, er dette mulig og tillatt under følgende forutsetning:

1. Luken skal etterisoleres ved hjelp av brannstein BS-22. (Vårt varenr. 001086)
2. Sørg for at bunnen i sotlukene er støpt opp til kanten av karmen og skråner svakt innover.
3. Karmen skal ha hengslene vendt *mot* veggen.
4. Hvis karmen må snues, skru ut de 4 hjørneskruene. Karmen deles ved å slå inn en skrutrekker som kile (A), og bryte forsiktig for å løsne. Snu karmen og skru fast.
5. Brannsteinen plasseres innenfor døren som fig. 2 viser.
Den skal alltid være på plass, men tas ut ved fjerning av sot.

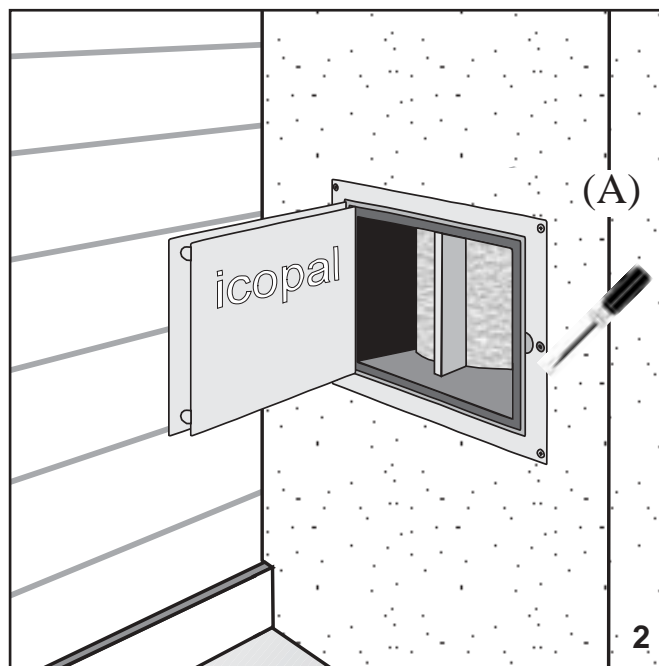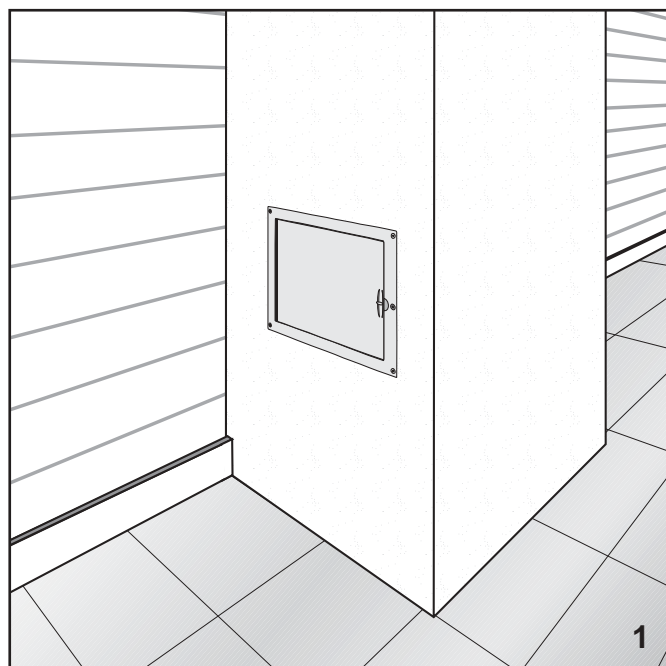

Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
E-post: icopalservice@icopal.no
Eller besøk våre hjemmesider:
www.icopal.no

